


# 我市1月CPI同比上涨2.3%

## 食品类、衣着类是上涨“主力军”；2月或将继续走高

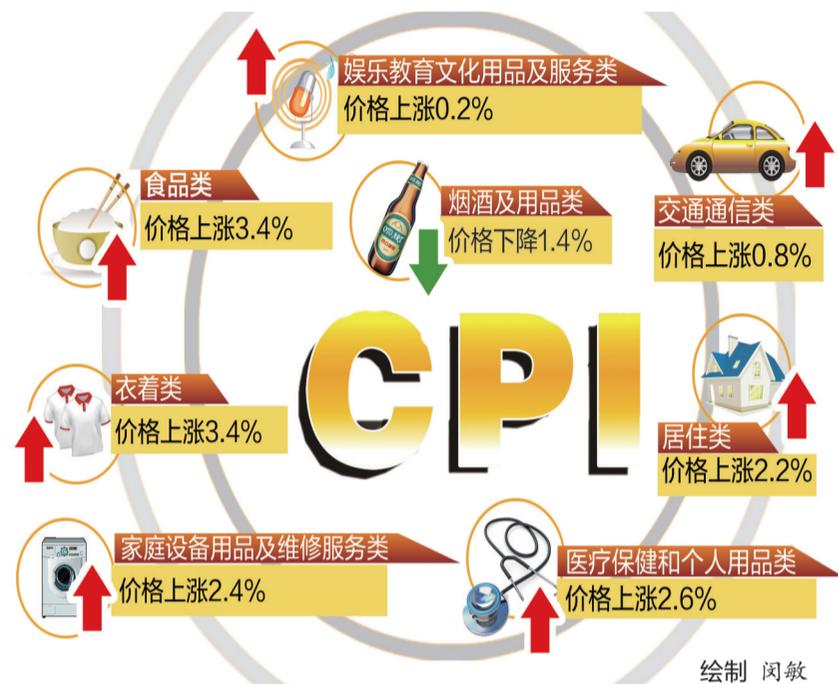

核心提示

□记者 谢磊 通讯员 邢秋红

今年1月,我市市场整体物价水平高于去年同期。昨日,国家统计局洛阳调查队发布的数据显示,1月,我市居民CPI(居民消费价格指数)同比上涨2.3%。

### 食品类和衣着类同比增幅明显

总体来看,非食品类价格上涨1.7%,消费品类价格上涨2.4%,服务项目类价格上涨2%。

市民最关心的八大类商品呈现“七升一降”的格局。在影响CPI变化的诸多因素里,食品类价格往往扮演着相当重要的“角色”。

1月,食品类价格上涨幅度同比达到3.4%,被认为是拉动CPI上涨最重要的因素。其中,蛋类和粮食类价格同比分别上涨14.5%和7.9%,直接拉动食品类价格上涨。此外,肉禽及

其制品类和水产品类价格也有不同程度的上涨,而鲜菜类价格与去年同期相比略有下滑。

与食品类价格涨幅“并驾齐驱”的还有衣着类价格涨幅,也为3.4%。其他八大类商品中,家庭设备用品及维修服务类价格上涨2.4%,医疗保健和个人用品类价格上涨2.6%,居住类价格上涨2.2%,交通通信类价格上涨0.8%,娱乐教育文化用品及服务类上涨0.2%,烟酒及用品类价格下降1.4%。

### 近期我市物价保持小幅上扬态势

从更能体现近期物价走势的环比数据来看,1月,我市CPI环比涨幅达到1.7%。去年12月,我市CPI环比涨幅达到1.1%,这说明,近几个月来,我市物价一直保持小幅上扬的态势。

八大类商品中,食品类价格环比涨幅最大,达到4%。其中,鲜菜类价格的“贡献”明显,涨幅达到17.5%,肉禽及其制品类价格与去年12月相比,涨了5.3%。其他7大类商品价格环比变化不大。

### 2月CPI或将继续走高

与去年12月相比,1月我市CPI同比涨幅回落0.1%。分析人士表示,今年春节在2月,去年春节在1月,春节错位很可能导致1月、2月、3月的CPI同比涨幅呈“先降,再升,后降”的

“倒N形”波动。该分析人士表示,受春节节日和天气寒冷等因素影响,预计2月我市物价可能有一次季节性上涨,CPI同比涨幅或将继续走高。

## 冷空气过境,今明雾霾雨雪齐聚

### 预计19日天气好转,凌晨最低气温降至-5℃左右

□记者 杨凤轩 实习生 刘晓宇 通讯员 吴文华/文 见习记者 杜卿/图

老天爷似乎也舍不得愉快的假期,节后第一个工作日就是个阴天。昨日,伴随着阴天,雾霾再起,孟津甚至一度出现能见度不足50米的浓雾,达到了红色预警的标准,除栾川未监测到雾霾外,其他县(市)、区均有不同程度的雾。

昨日下午,记者从市气象台获悉,受高空低压槽和地面冷空气的共同影响,今明我市将有一次降雪降温天气过程。今日傍晚到明天我市或将出现小雨雪,部分地区有中雪,气温较前期下降5℃左右,降雪前后我市易出现雾霾天气,北中部地区尤为明显。

具体预报为,今天白天到夜间,我市全区阴天转小雨雪,北中部地区有雾霾,受此影响,我市北部地区最高气温略低于南部地区,预计北部地区最高气温为3℃~4℃,全区最低气温为-3℃~-1℃,偏东风2级~3级;明天白天到夜间,我市全区阴天有小雨雪,且伴有3级~4级偏北风,南部部分地区或将有中雪,预计全区最高气温为0℃~2℃,最低气温为-1℃~1℃;19日天气好转,凌晨最低气温降至-5℃左右。

这几日,在冷空气的影响下,雾霾、雨雪齐聚,能见度低、路况差,在这里,我们真诚提醒即将踏上和正在返程路上的人们,注意交通安全,让平安伴您每一天。



在雾霾中 昨日,在周王城广场,远处的建筑物若隐若现

## 气温降低时,暖气却“罢工”

### 气压低和短暂停电影响正常供暖



□记者 范瑞

昨日,不少居民拨打本报热线反映,玻璃厂南路部分小区的暖气突然“罢工”了。天气转阴,气温下降,居民家中的暖气片冷冰冰的,这可如何是好?

市民郑女士家住玻璃厂南路14号院。15日19时许,郑女士回到家中,发现家里冷冰冰的,她一摸暖气片发现,家里的暖气片全是凉的。她和家人只好穿上厚厚的棉衣御寒。

16日7时许,郑女士出门上班时再次检查家中的暖气片,发现仍是凉的。她出门后询问左右邻居得知,整栋楼的暖气片都不热。

同样反映暖气片突然变凉的还有玻璃厂南路36号院的白先生。白

先生介绍,16日9时许,他发现家中的暖气片突然变凉了,但一个小时后,暖气片的温度又逐渐恢复正常。

这些小区的暖气为啥突然“罢工”了?

市热力公司工作人员表示,16日9时左右,玻璃厂南路附近短暂停电,对供热造成影响,附近小区才出现短暂停暖的情况。

据郑女士所在的玻璃厂南路14号院负责物业的工作人员介绍,从15日晚开始小区出现的停暖问题是由于气压偏低造成的,目前他们已经与负责该小区的换热站工作人员取得联系,该站工作人员将进行加压,争取尽快恢复正常供暖。

有部分市民反映,家有暖气片不热、管道漏水、室温不达标等问题。为此,我们联系了有相关资质和维修经验的市祺祥暖通公司,如有需要可拨打62788657或13373772097联系该公司,该公司愿意提供上门维修服务(如需材料,用户自理)。