


为捞一只拖鞋 差点丢了性命

“小伙子，一定要坚持住啊，坚持到底就是胜利！”这句话让被困崖底3个小时的王晓又坚持了2个小时，终于等到消防队员将其成功救起

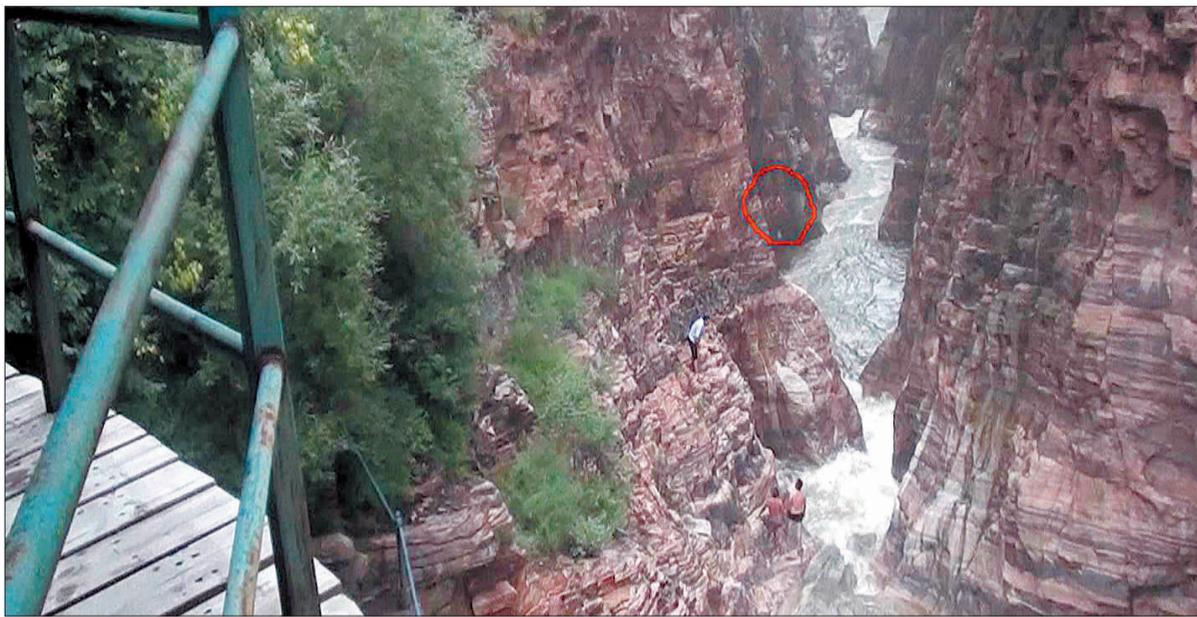

▲悬崖峭壁，救援困难重重
(画圈处为被困人员王晓的位置)

►王晓被安全救起

(照片由新安县消防大队提供)



□记者 邓超 通讯员 李明豫 介景涛

“小伙子，一定要坚持住啊，坚持到底就是胜利！”从7月19日深夜被民警送回家到现在，16岁的王晓(化名)脑子里还经常会回响起这句话。这句话让被困崖底3个小时的王晓又坚持了2个小时，终于等到消防队员将其成功救起。

王晓家在新安县石寺镇下孤灯村，今年初中毕业。19日，他和同学结伴儿到该县青要山景区游玩，没想到等待他的竟是一场意外的生死之险……

为捞一只拖鞋，他被急流冲走

19日下午，王晓和几个同学结伴儿到新安县曹村乡的青要山景区游玩。因为前一天刚下过大雨，所以景区的双龙峡峡谷内水位大涨。

在峡谷内玩耍时，王晓的一只拖鞋不小心掉进了水中，他想跳进水里捞鞋，同伴提醒他：“这里写着‘潭深危险’，还是不要下去了。”

仗着自己会游泳，王晓还是下了水。没想到峡谷中水流湍急，王晓一入水就失去了控制，被冲向下游。

下游不远处就是一个落差数十米的瀑布，王晓一旦被冲下瀑布将凶多吉少！同伴们顿时被吓得六神无主。

危急时刻，王晓急中生智，抓住岸边一块凸起的石块，并爬了上去。石块仅能容两只脚站立，周围均是绝壁。

崖陡壁峭，救援困难重重

看到王晓被急流冲走，同伴立即报了警。但这里距离新安县县城有近50公里，而且途中多是山路，消防队员最快也得1个多小时才能到达。

负责此次救援的新安县消防大队队员，一边赶路一边与现场王晓的同伴保持电话联系，让他们鼓励王晓等待救援，不要贸然行动。

19时许，消防队员到达青要山景区门口。由于景区内道路狭窄崎岖，消防车无法开进去，消防队员只好携带安全绳等救援工具徒步奔赴事发地点。

19时35分，消防队员终于到达王晓被困处附近。此时天色已晚，站在崖底的王晓，只有一个模糊的身影。

双龙峡峡谷以险著称，峰峦斗奇，绝壁压顶。离王晓最近的景观通道距离他也有200多米，这已超出救生抛投器的射程范围。要救王晓，只有穿过急流到达其所处位置的崖顶，从崖顶垂降救人！

上涨的水位淹没了通向对岸的石礅，消防队员只好背着救援工具穿过齐胸深的急流，到达对岸。但一个问题出现了：如果选择从崖顶垂降，消防队员携带的软绳很可能被悬崖上凸起的锋利石块割断。为避免发生意外，消防队员只得重返景区门口，到消防车上取钢丝绳。

峭壁悬降，消防队员送去安全吊带

20时10分，天已全黑，山区昼夜温差大，已被困3个小时的王晓直喊：“我受不了了！”

留守在原地的消防队员一直对他喊话：“小伙子，一定要坚持住啊，坚持到底就是胜利！”

20时50分，钢丝绳终于被取回。消防队员郭晓亮套上安全吊带，将安全绳和钢丝绳都拴在安全吊带上，携带救援工具下崖救人。

由于崖顶向外凸起的岩石呈弧形，从上面看不到王晓，再加上崖壁上灌木丛生，视线不好，消防队员只得在对岸通过对讲机和氙气灯指挥郭晓亮下崖。

22时10分，郭晓亮顺利到达崖底。由于悬崖边只有王晓站立的那块石块，郭晓亮无处立身，他只能悬在半空中为王晓穿上救生衣，套上安全吊带。

之后，消防队员从崖顶抛下安全绳和钢丝绳，郭晓亮帮助王晓扎牢。消防队员在崖顶拉，王晓脚踏崖壁上攀。22时20分，王晓终于安全到达崖顶。

石寺镇当地工作人员为已是饥寒交迫的王晓准备了食物，之后民警将其送回了家。

消防队员提醒大伙儿，夏季外出游山玩水一定要增强安全意识，不要随便涉水，以免发生意外。

爆胎！ 载30吨硫酸罐车泄漏 紧急！ 消防队员连夜排险

□记者 王博东 通讯员 陈可文/图

7月19日晚，洛栾快速通道与伊川豫港大道交叉口东发生一起硫酸罐车泄漏事故：一辆车牌号为豫RJ659的罐车在行驶过程中爆胎，导致槽罐阀门损坏，罐内浓度高达98%的硫酸泄漏。伊川县消防大队及其他多部门连夜排除险情，事故没有造成人员伤亡。

19日20时44分，伊川县消防大队接到报警称：在洛栾快速通道与伊川豫港大道交叉口东，有一辆硫酸罐车发生泄漏，请求救援。

5分钟后，伊川县消防大队队长李俊涛带队员赶到现场看到，一辆有易燃易爆标志的罐车停在路边，车后的路面上覆盖着长约20米、宽约10米的液体，空气中弥漫着刺鼻的气味。

消防队员得知，这辆罐车装有30吨浓硫酸，20时40分许，该车在转向行驶过程中左后轮爆胎，导致槽罐左后方的一处阀门损坏，硫酸泄漏。罐车司机虽然及时关闭了总阀门，但泄漏的硫酸仍有半吨之多，且受损阀门附近的铁片已经严重腐蚀。幸运的是，事故没有造成人员伤亡。

罐车司机表示，其载的硫酸浓度高达98%，腐蚀性和挥发性极强，会对环境造成严重污染，如果人过量吸入，会导致呼吸道灼伤，皮肤沾到则更危险。事发现场有不少群众围观，有一名男子衣服上不慎沾上几滴硫酸，立即被烧出几个小窟窿。

消防队员立即对现场进行了封闭，对浓硫酸污染的路面进行清洗，协调维修人员及时更换损坏的阀门……清洗了约1个小时后，消防队员对现场环境进行了检测，结果显示已达到正常标准。

7月20日0时许，损坏的阀门更换完毕。目前，事故原因正在进一步调查中。



伊川消防队员连夜排险